


# 胃がん検診 要精検率(平成23年度, 男女計)

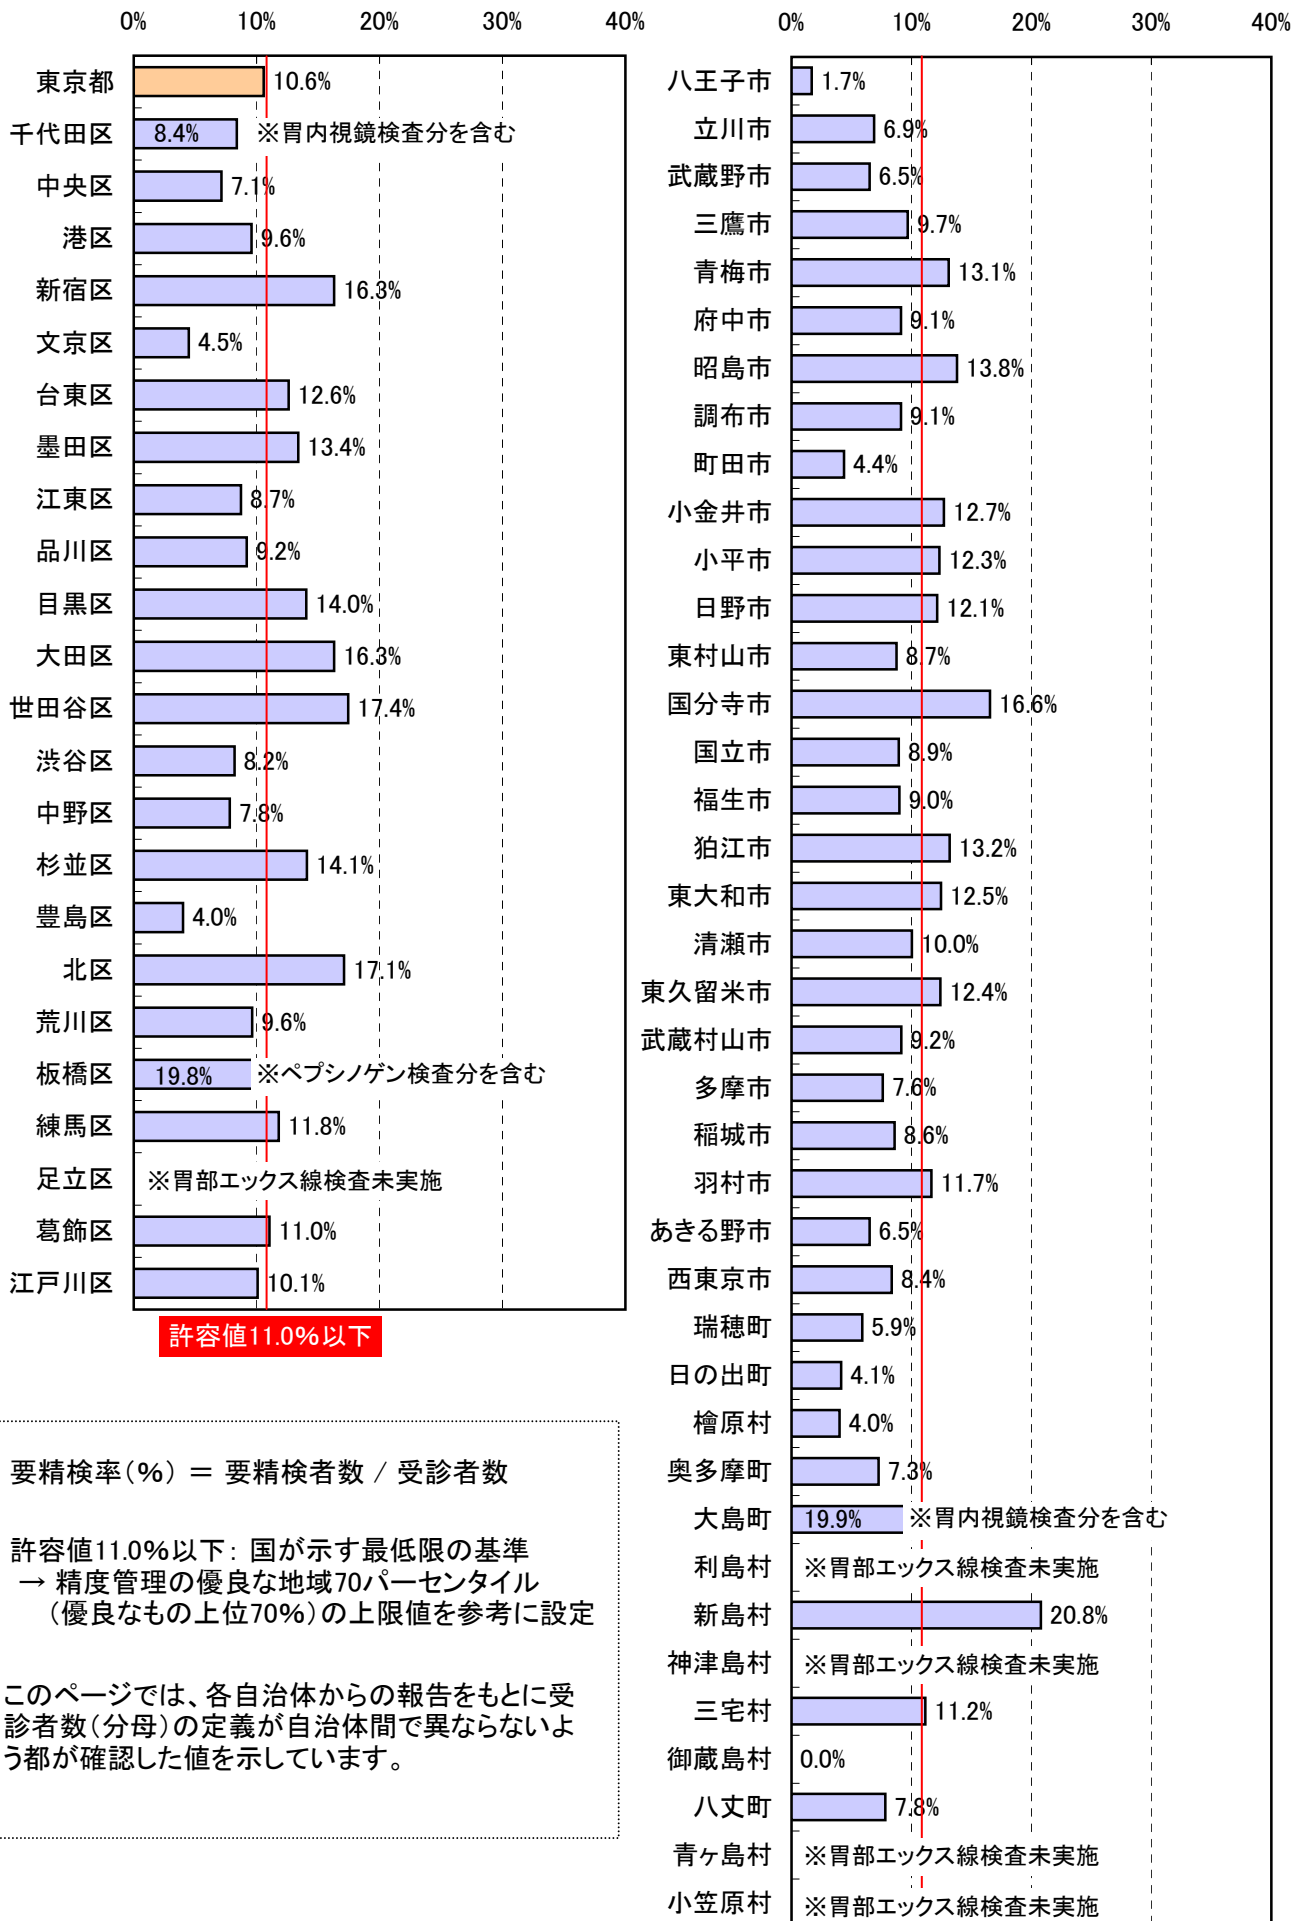


許容値 11.0% 以下

要精検率 (%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値 11.0% 以下: 国が示す最低限の基準  
 → 精度管理の優良な地域 70パーセンタイル  
 (優良なもの上位 70%) の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。

# 胃がん検診 要精検率(平成23年度, 男性)

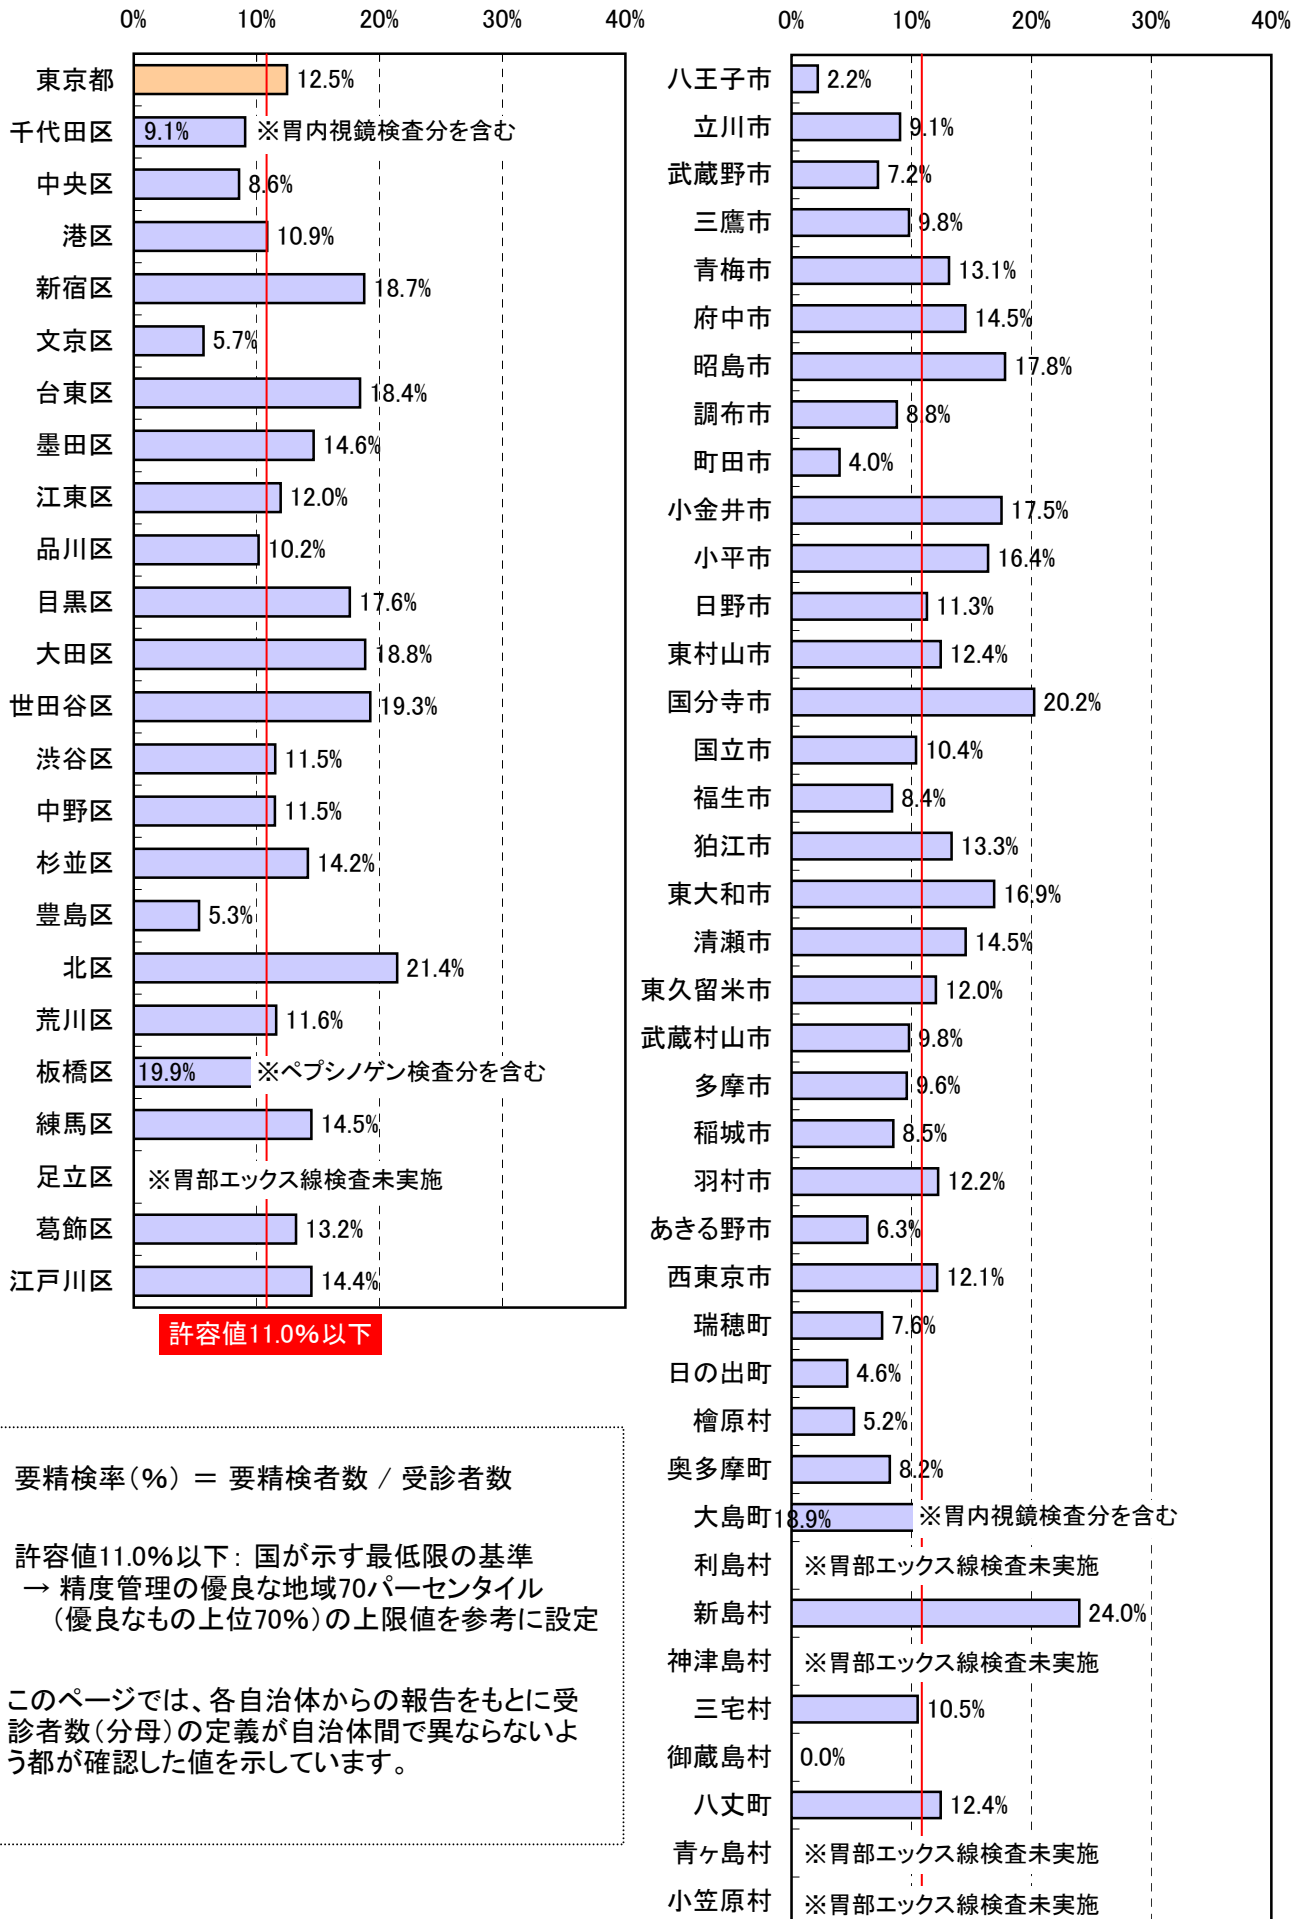


許容値 11.0%以下

要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値11.0%以下: 国が示す最低限の基準  
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。

# 胃がん検診 要精検率(平成23年度, 女性)

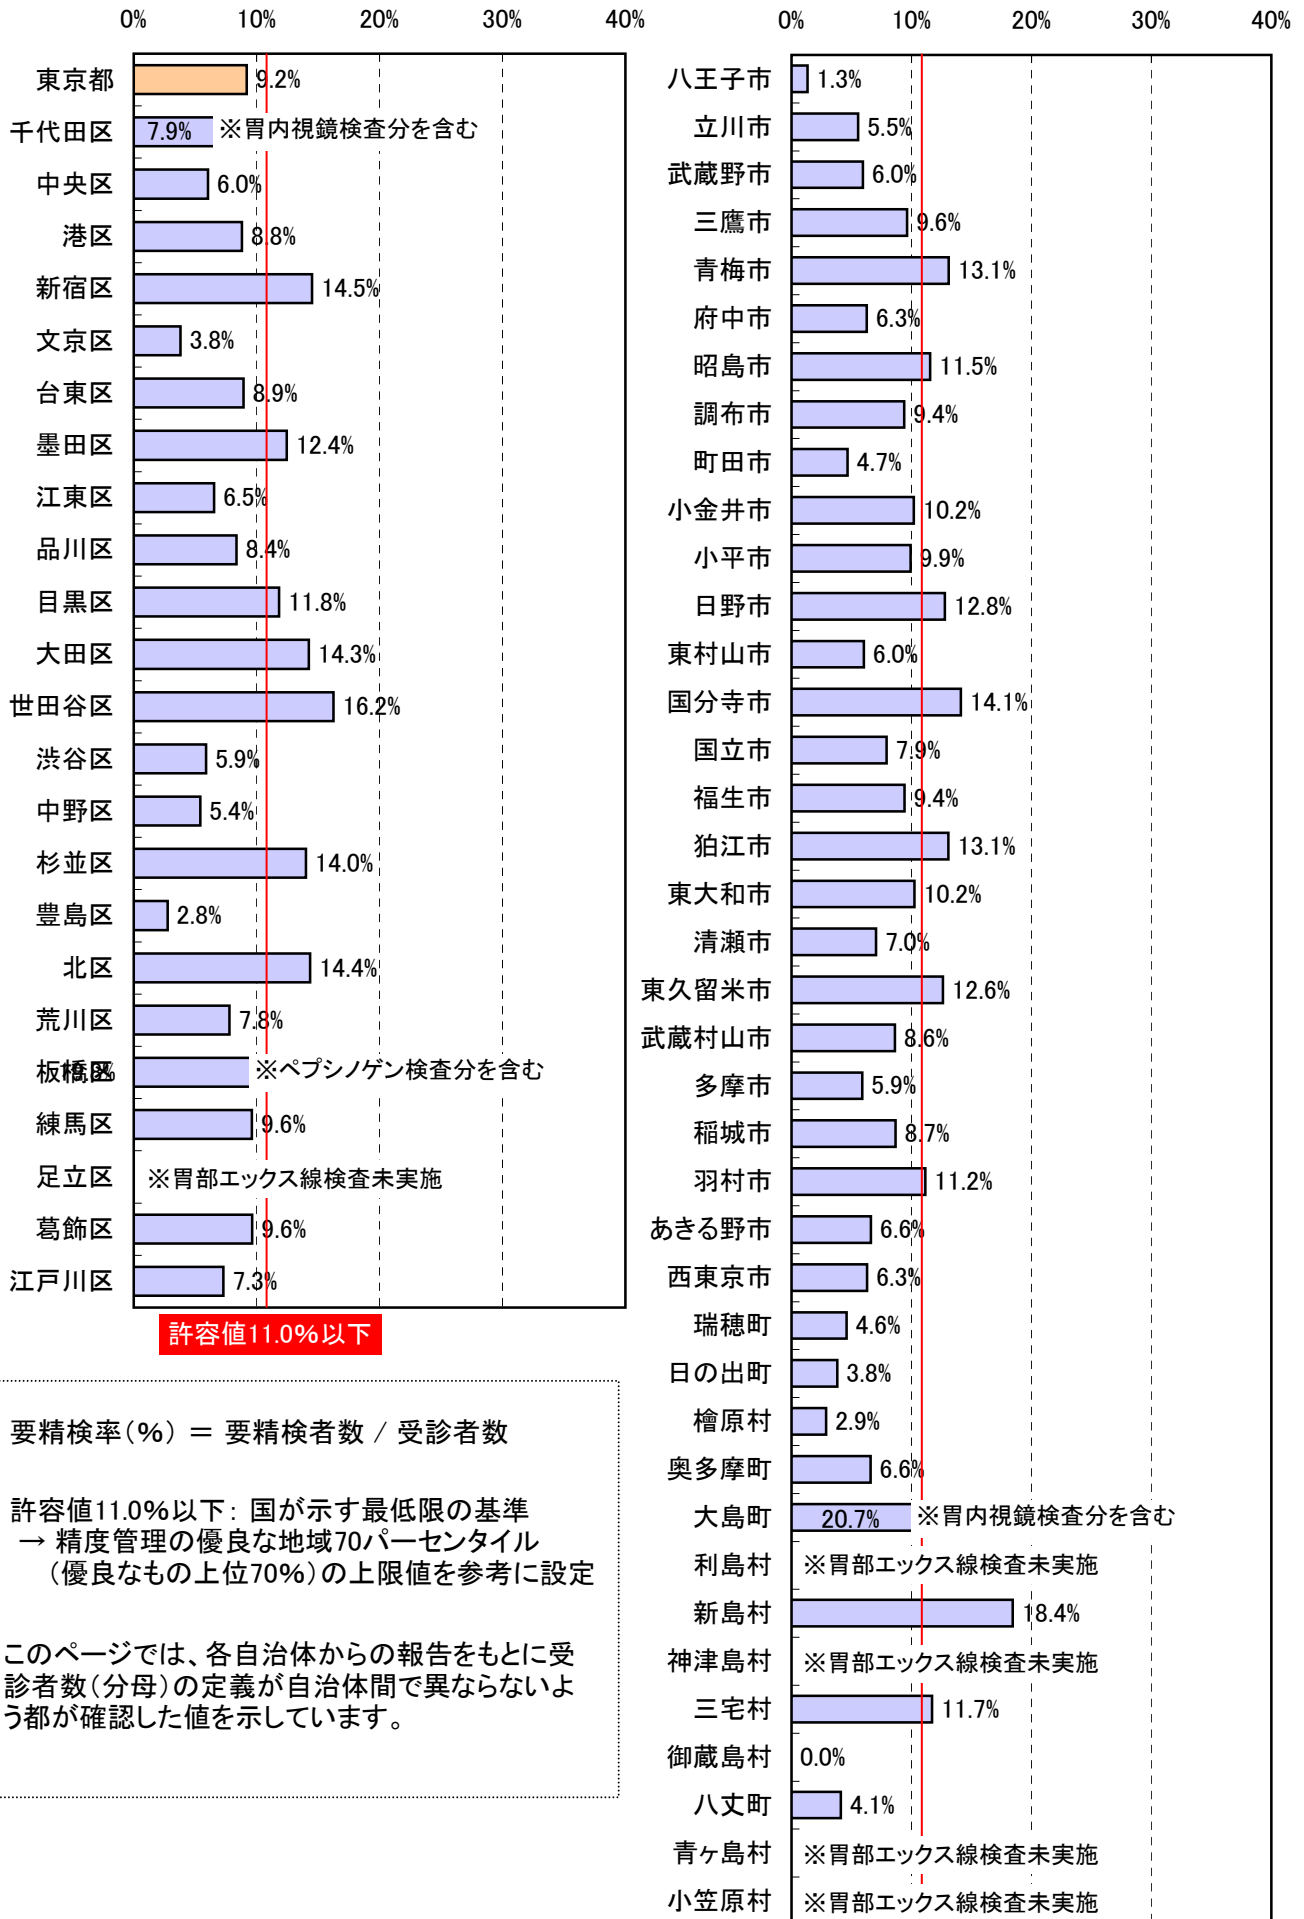


許容値11.0%以下

要精検率 (%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値11.0%以下: 国が示す最低限の基準  
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。

# 肺がん検診 要精検率(平成23年度, 男女計)

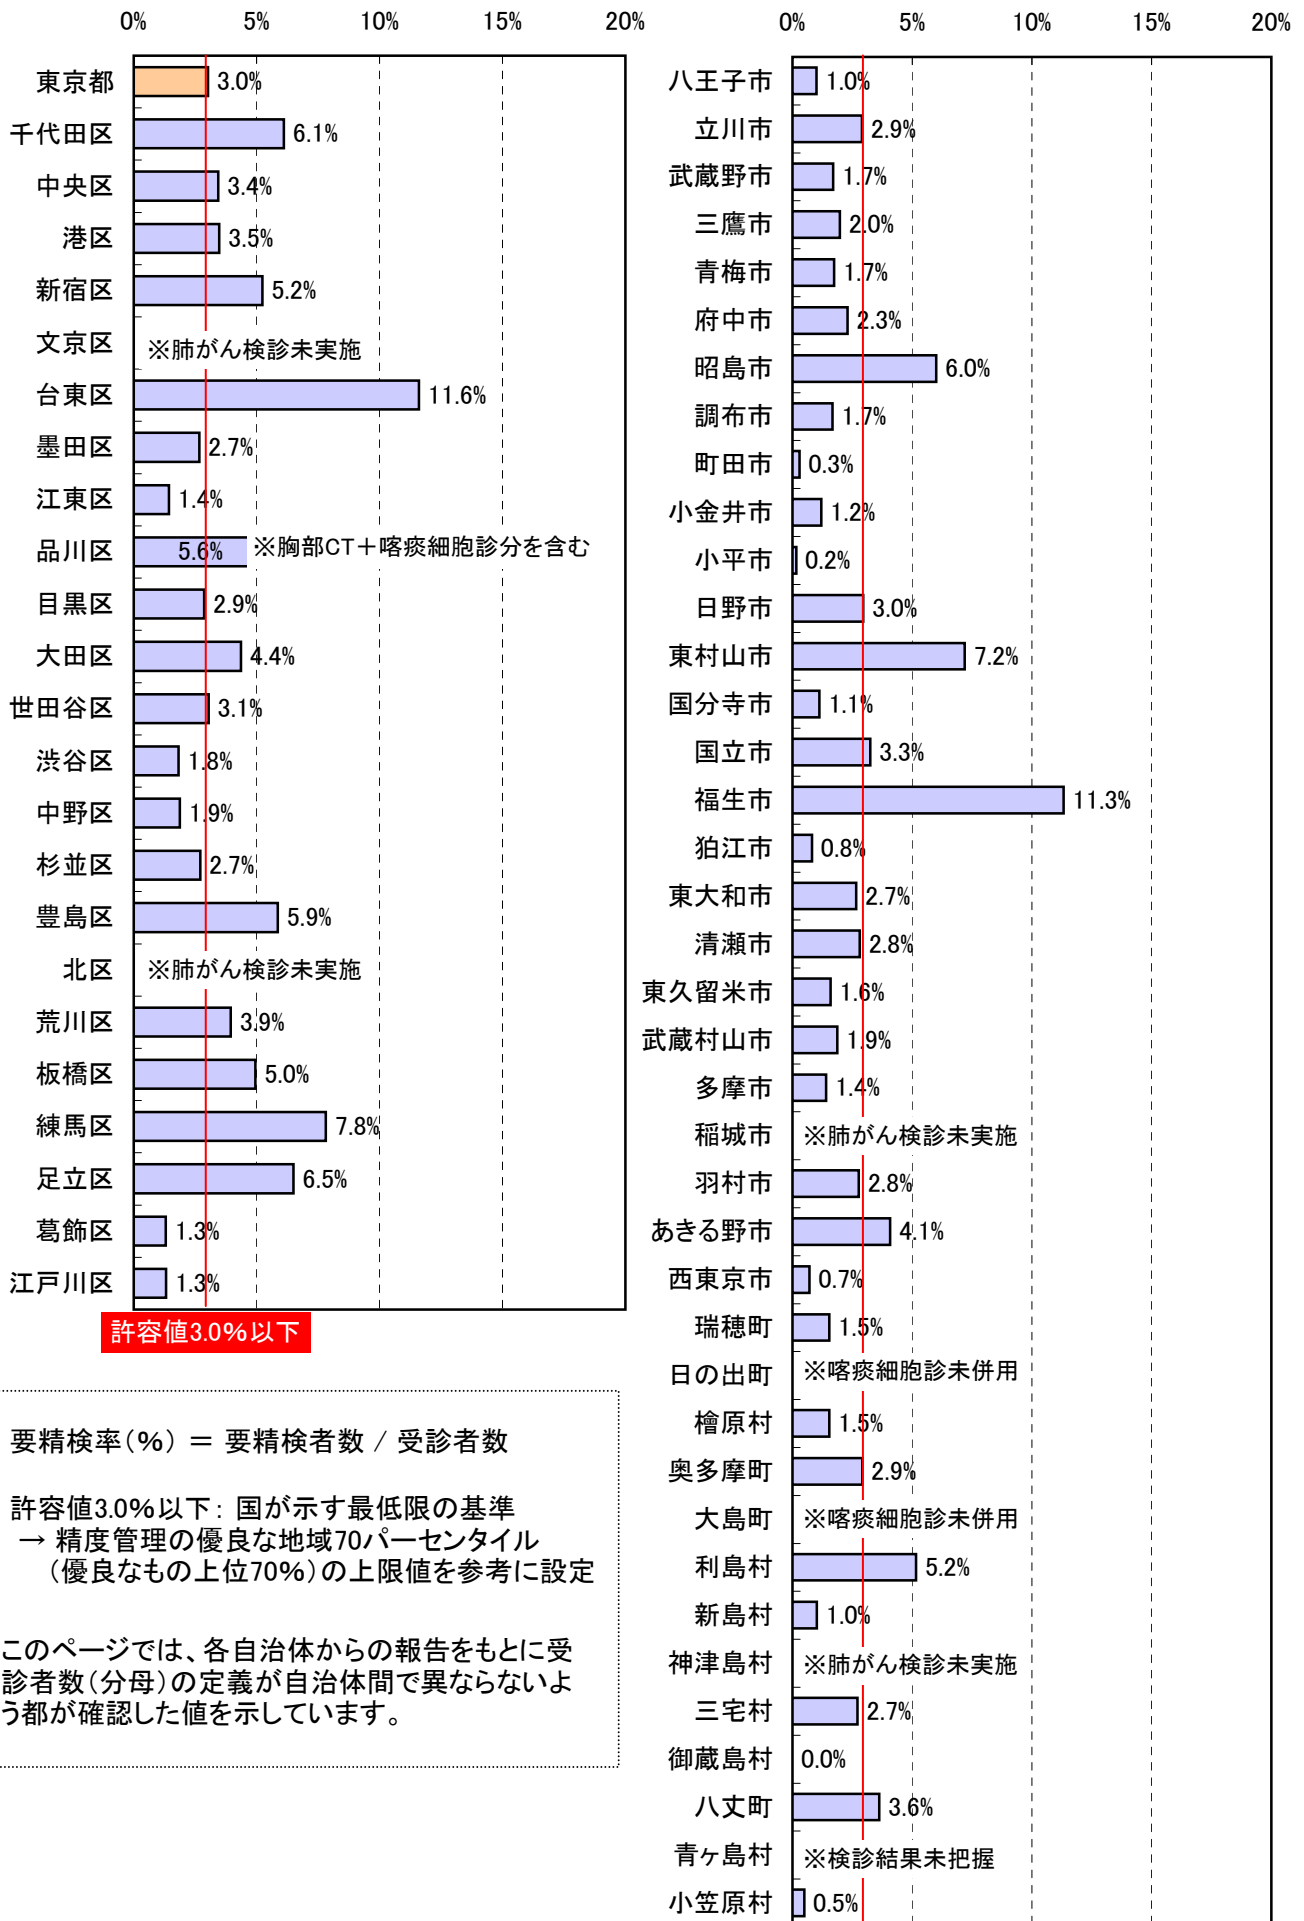


許容値3.0%以下

要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値3.0%以下: 国が示す最低限の基準  
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。

# 肺がん検診 要精検率(平成23年度, 男性)

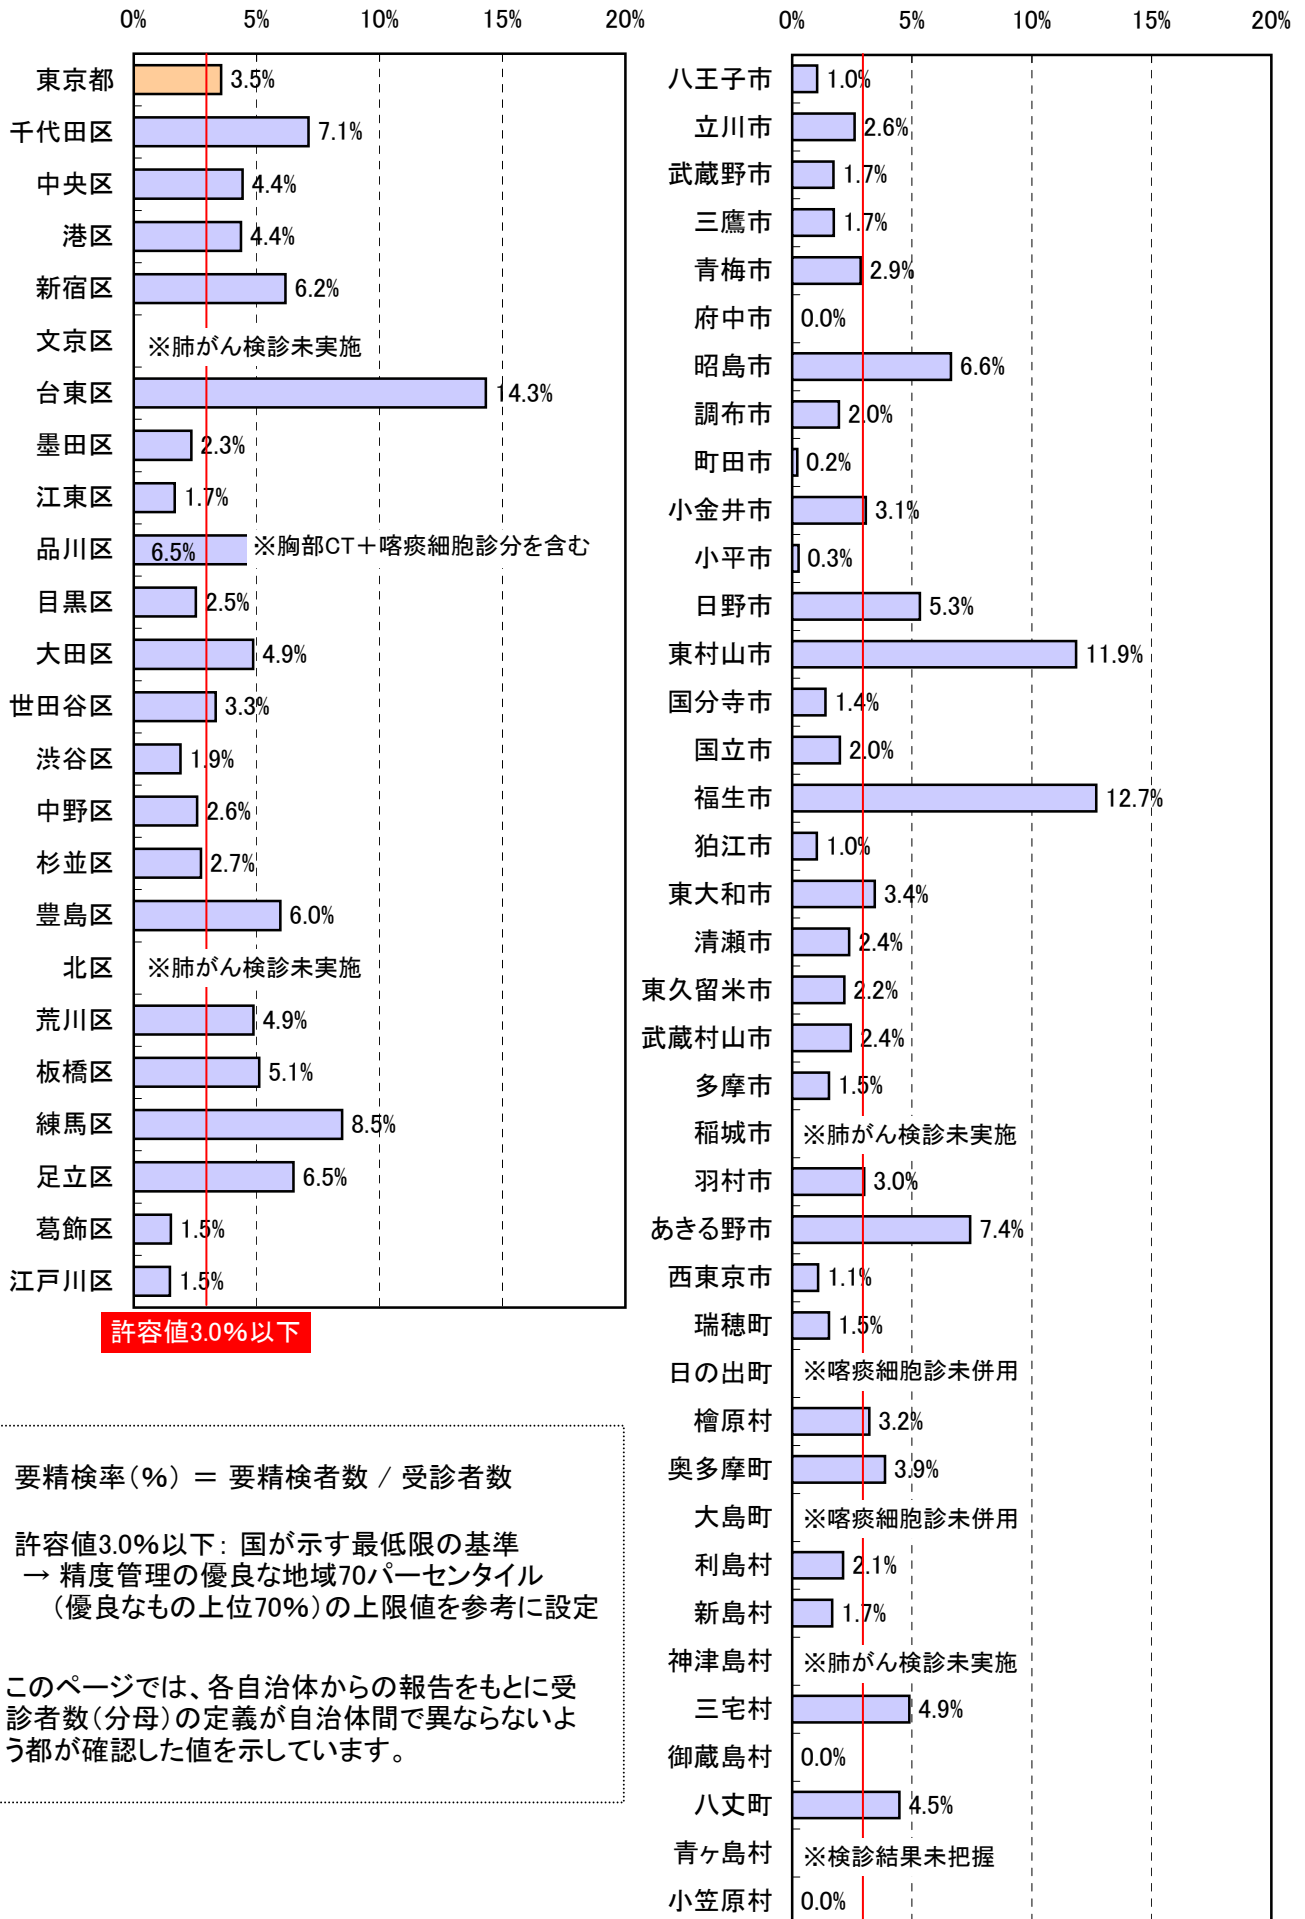

許容値3.0%以下


要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値3.0%以下: 国が示す最低限の基準  
 → 精度管理の優良な地域70パーセントイル  
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。

(平成24年度東京都がん検診精度管理評価事業)

# 肺がん検診 要精検率(平成23年度, 女性)

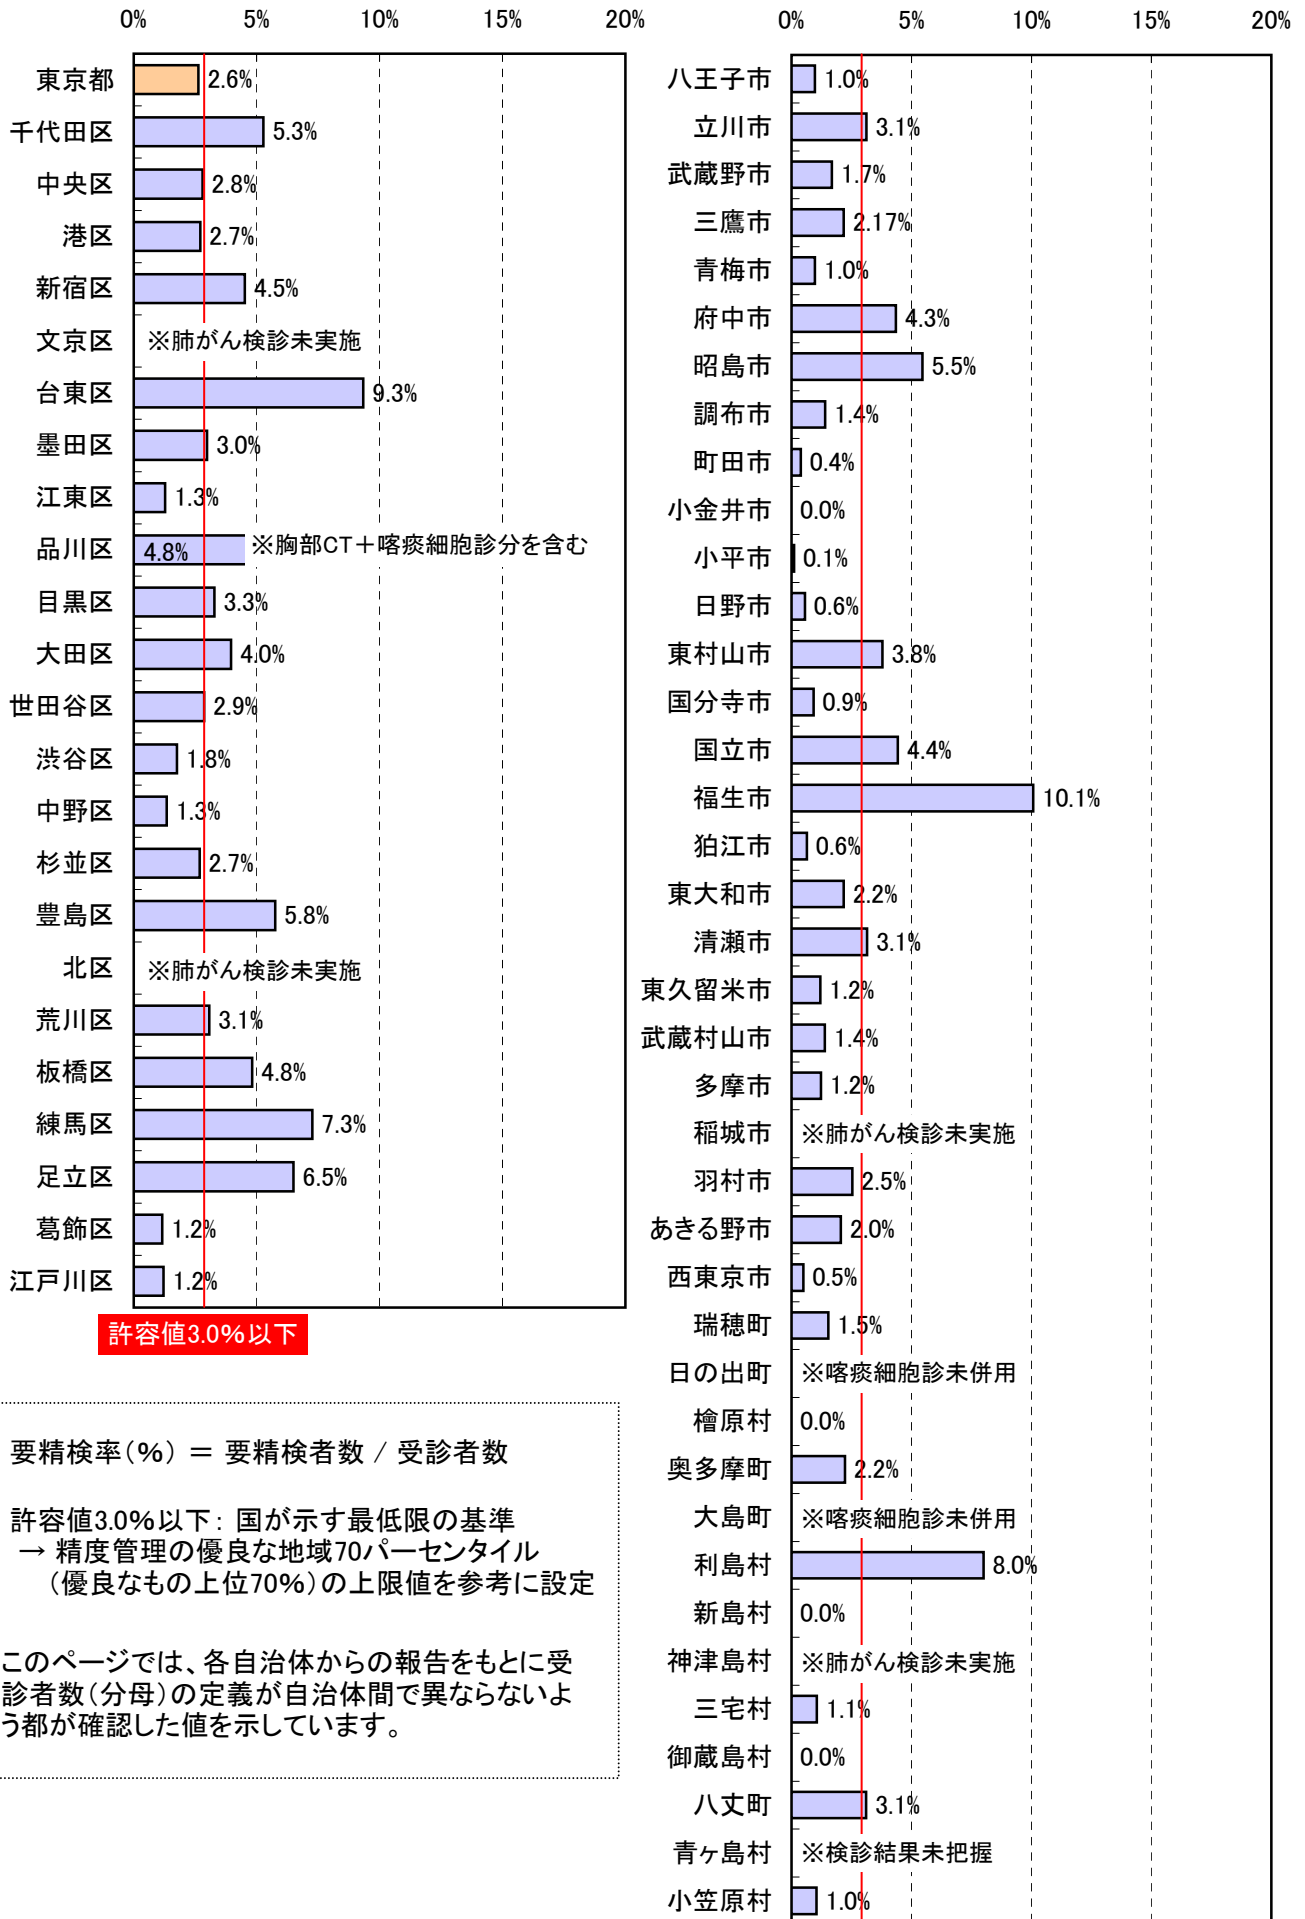


許容値3.0%以下

要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値3.0%以下: 国が示す最低限の基準  
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。

# 大腸がん検診 要精検率(平成23年度, 男女計)

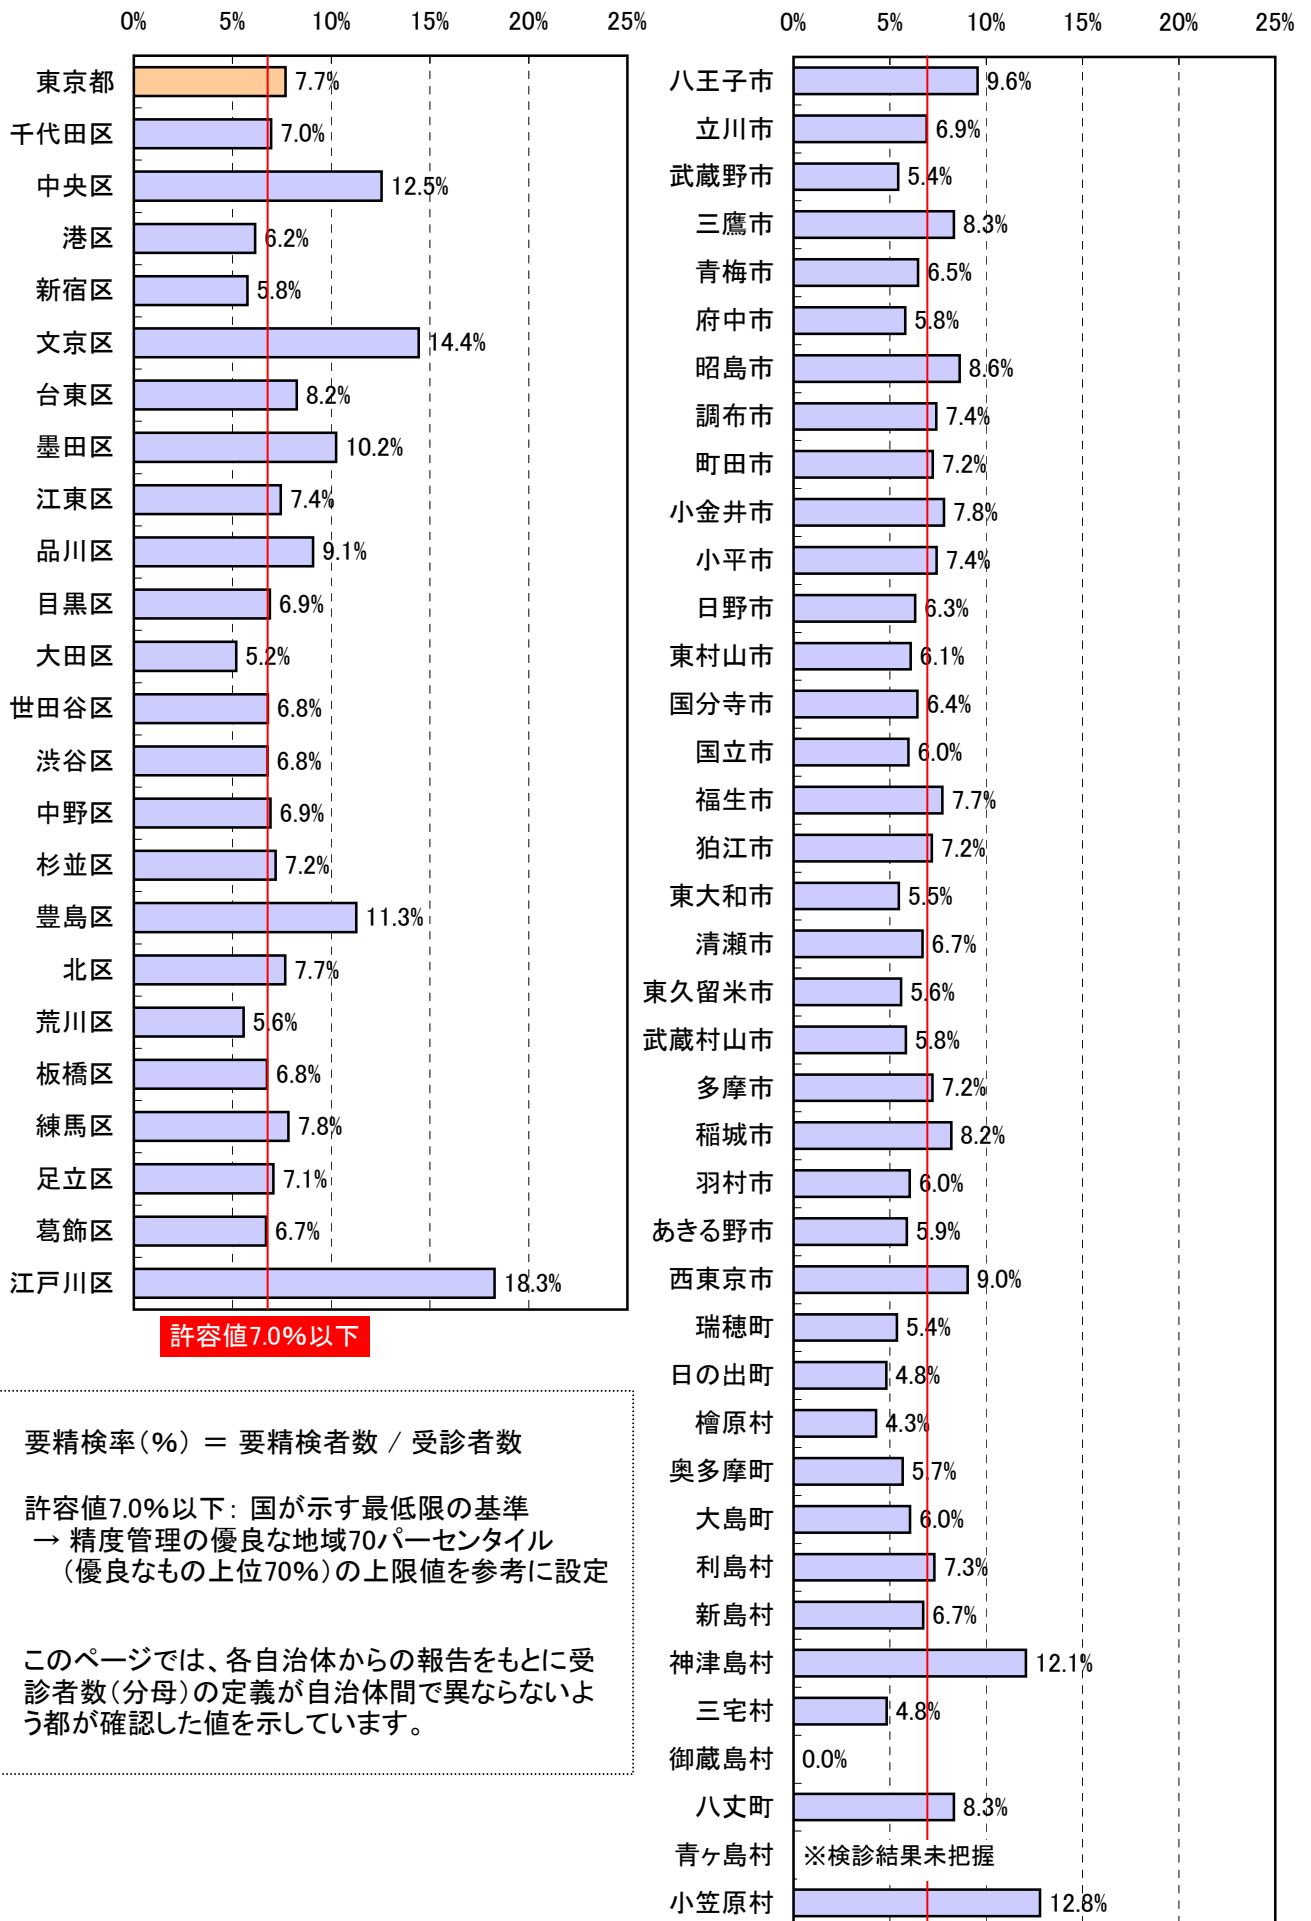


許容値7.0%以下

要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値7.0%以下: 国が示す最低限の基準  
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。

# 大腸がん検診 要精検率(平成23年度, 男性)

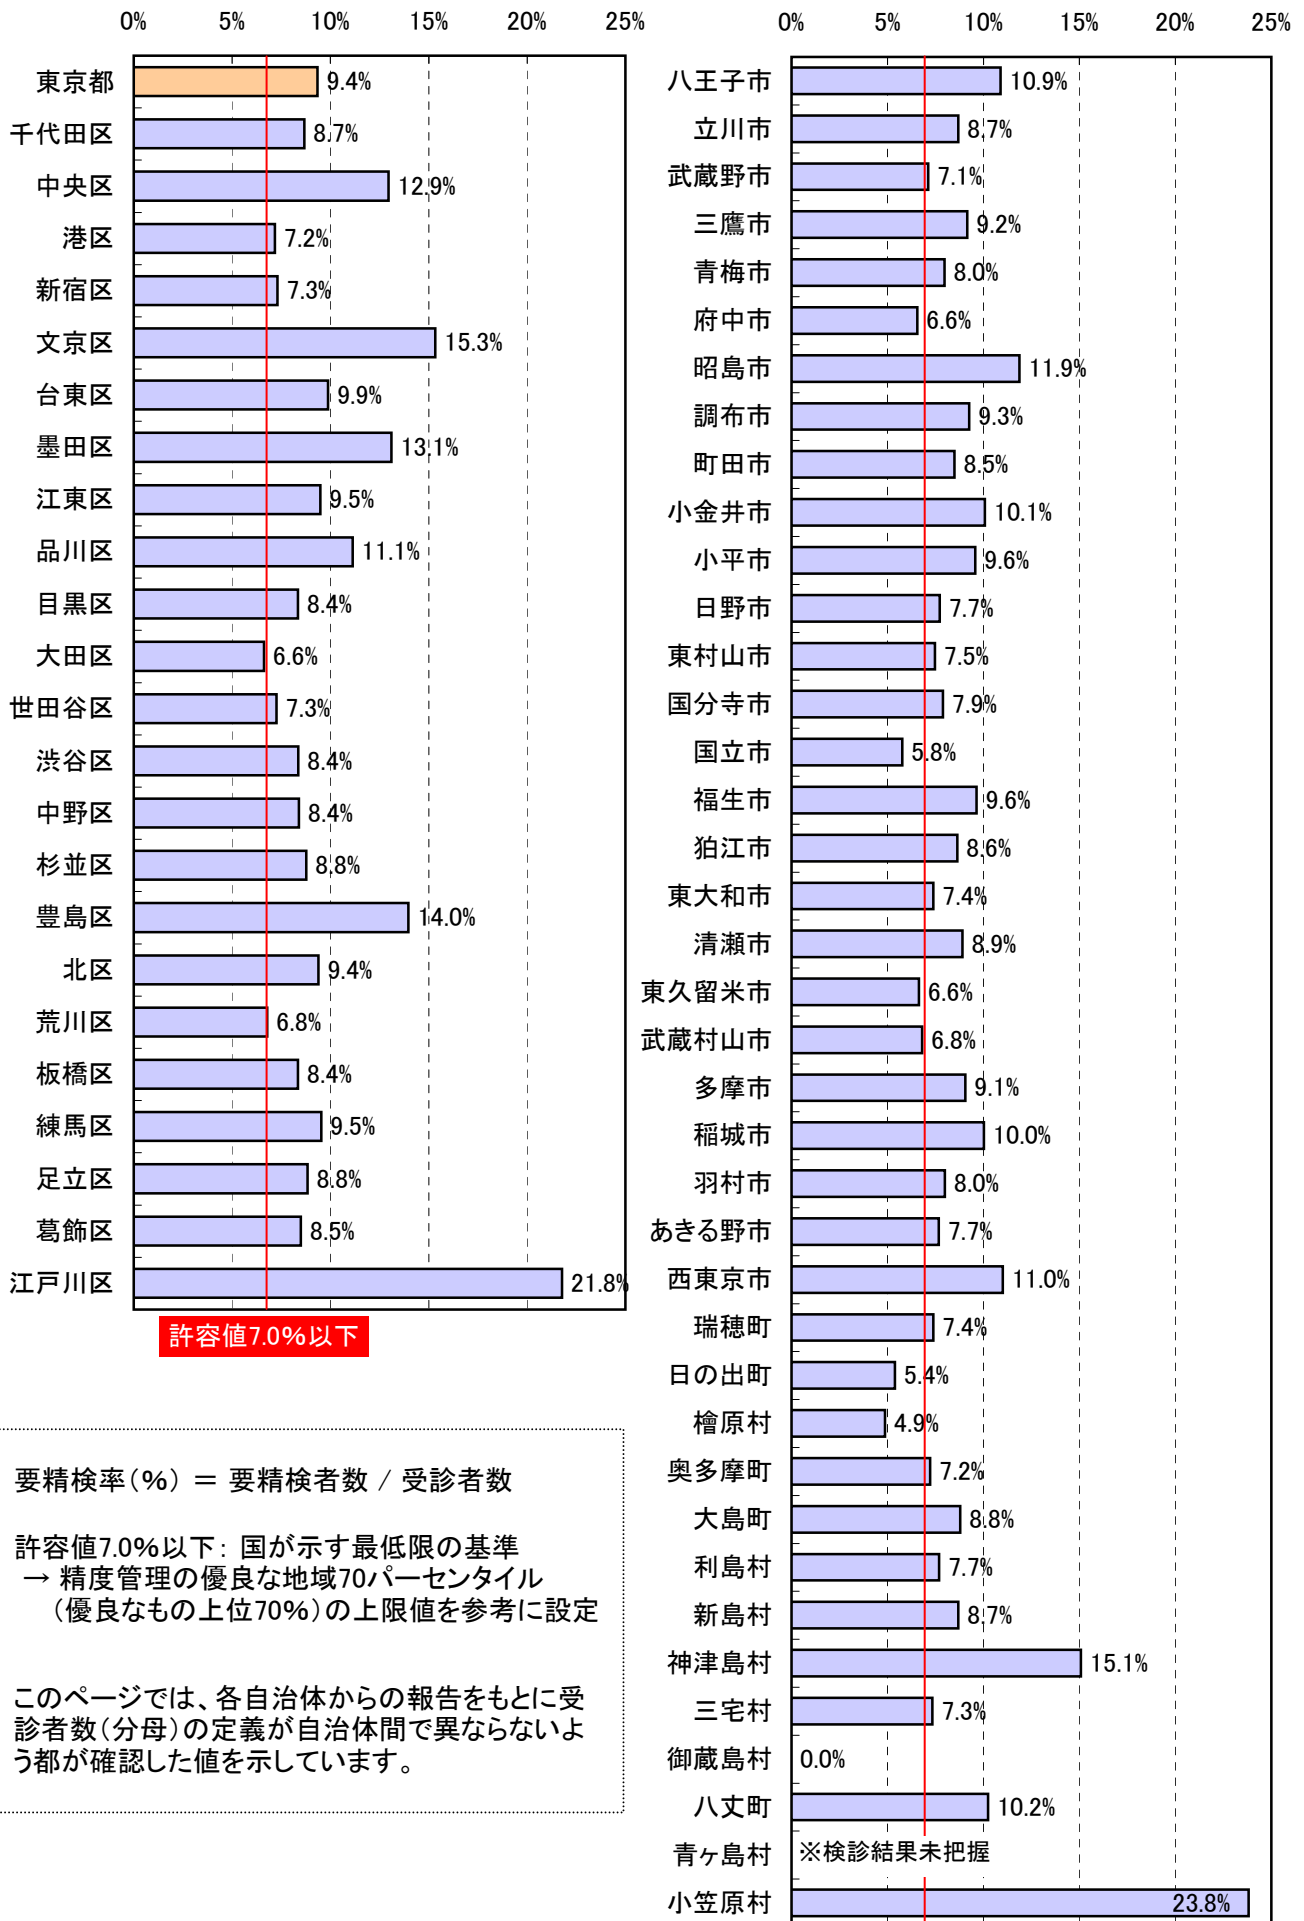

許容値7.0%以下


要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値7.0%以下: 国が示す最低限の基準  
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。



# 大腸がん検診 要精検率(平成23年度, 女性)

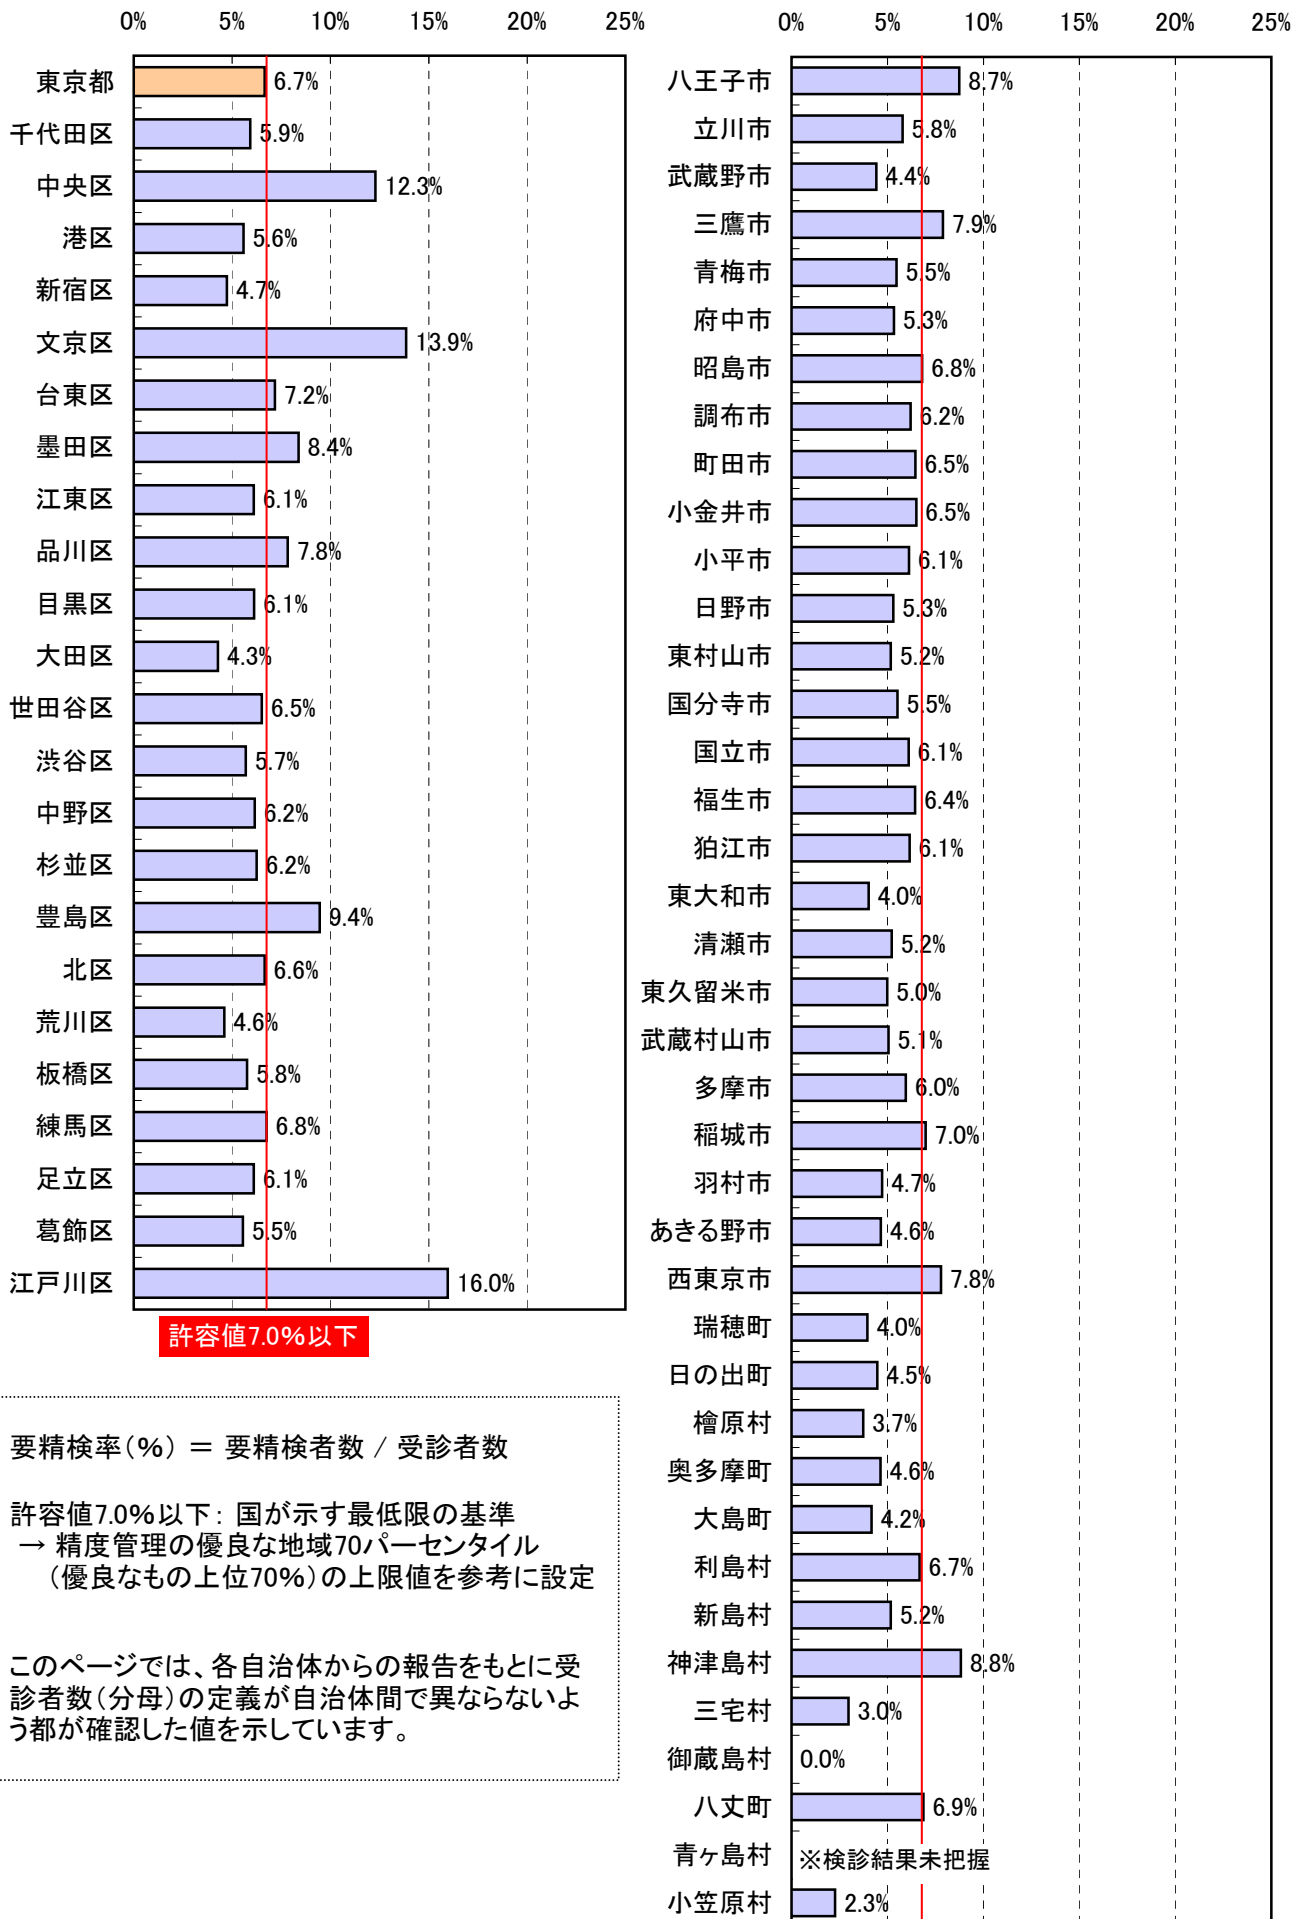


許容値7.0%以下

要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値7.0%以下: 国が示す最低限の基準  
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。

# 子宮がん検診 要精検率(平成23年度)

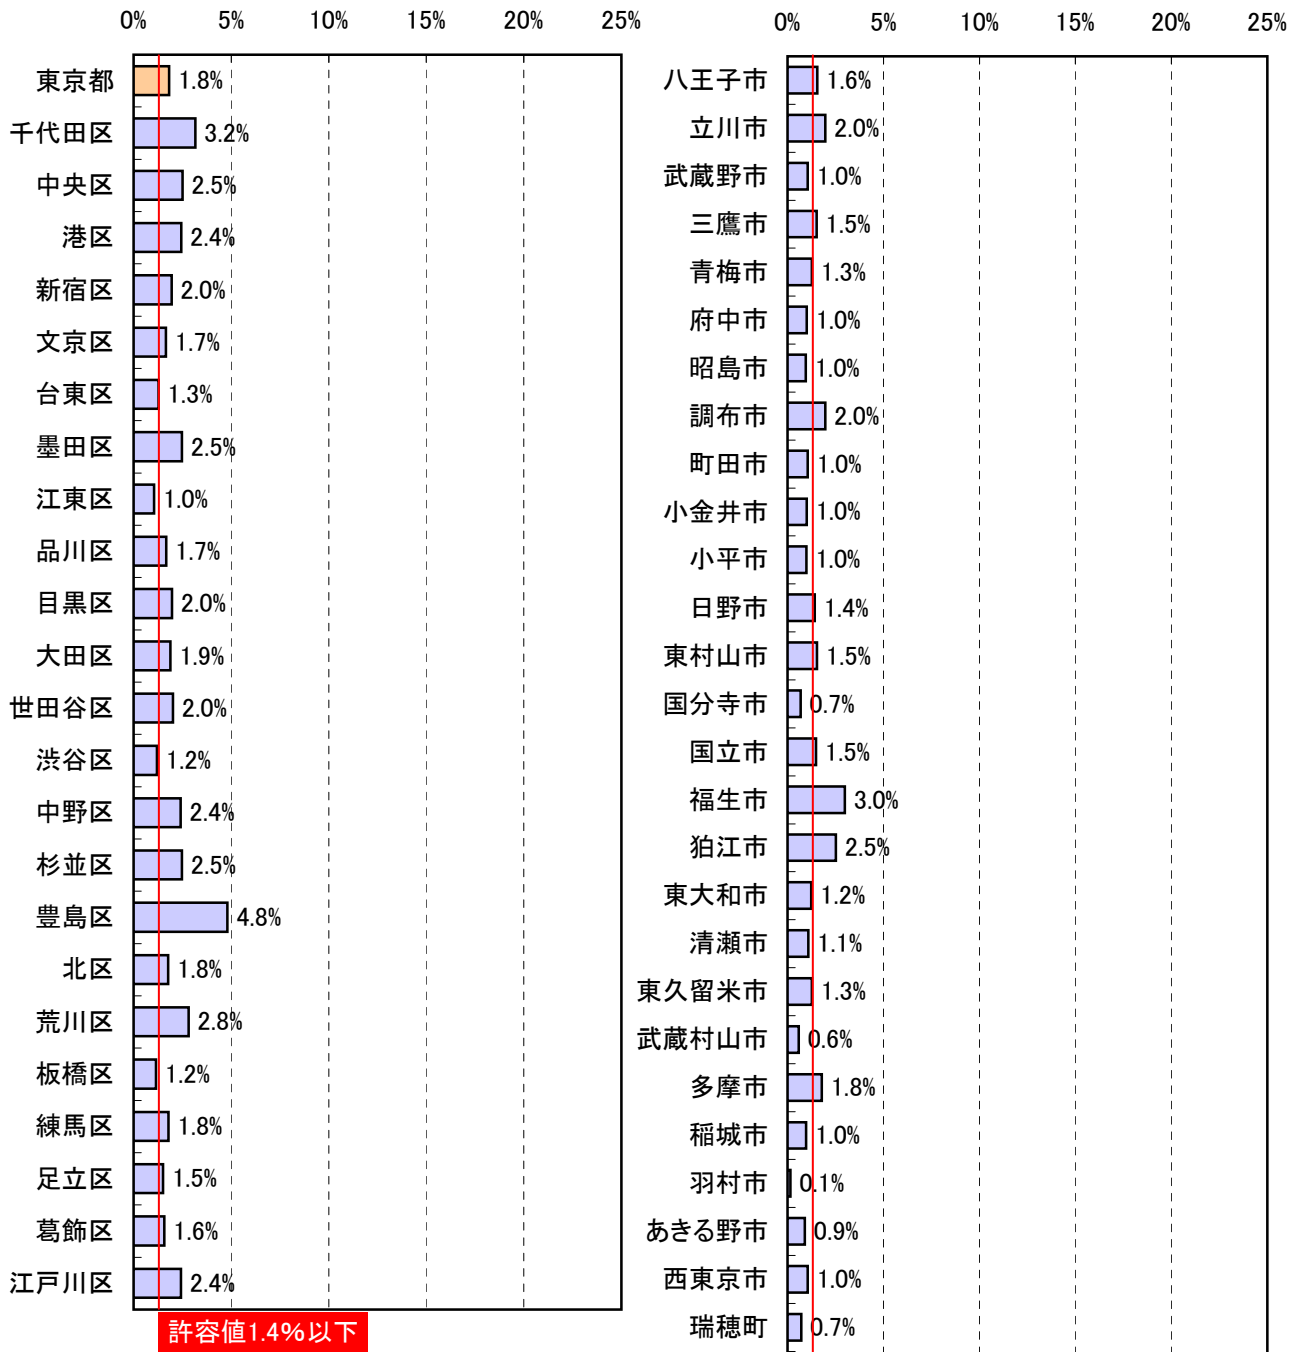


許容値1.4%以下

要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値1.4%以下: 国が示す最低限の基準  
 → 精度管理の優良な地域70パーセントイル  
 (優良なもの上位70%)の上限值を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。

# 乳がん検診 要精検率(平成23年度)

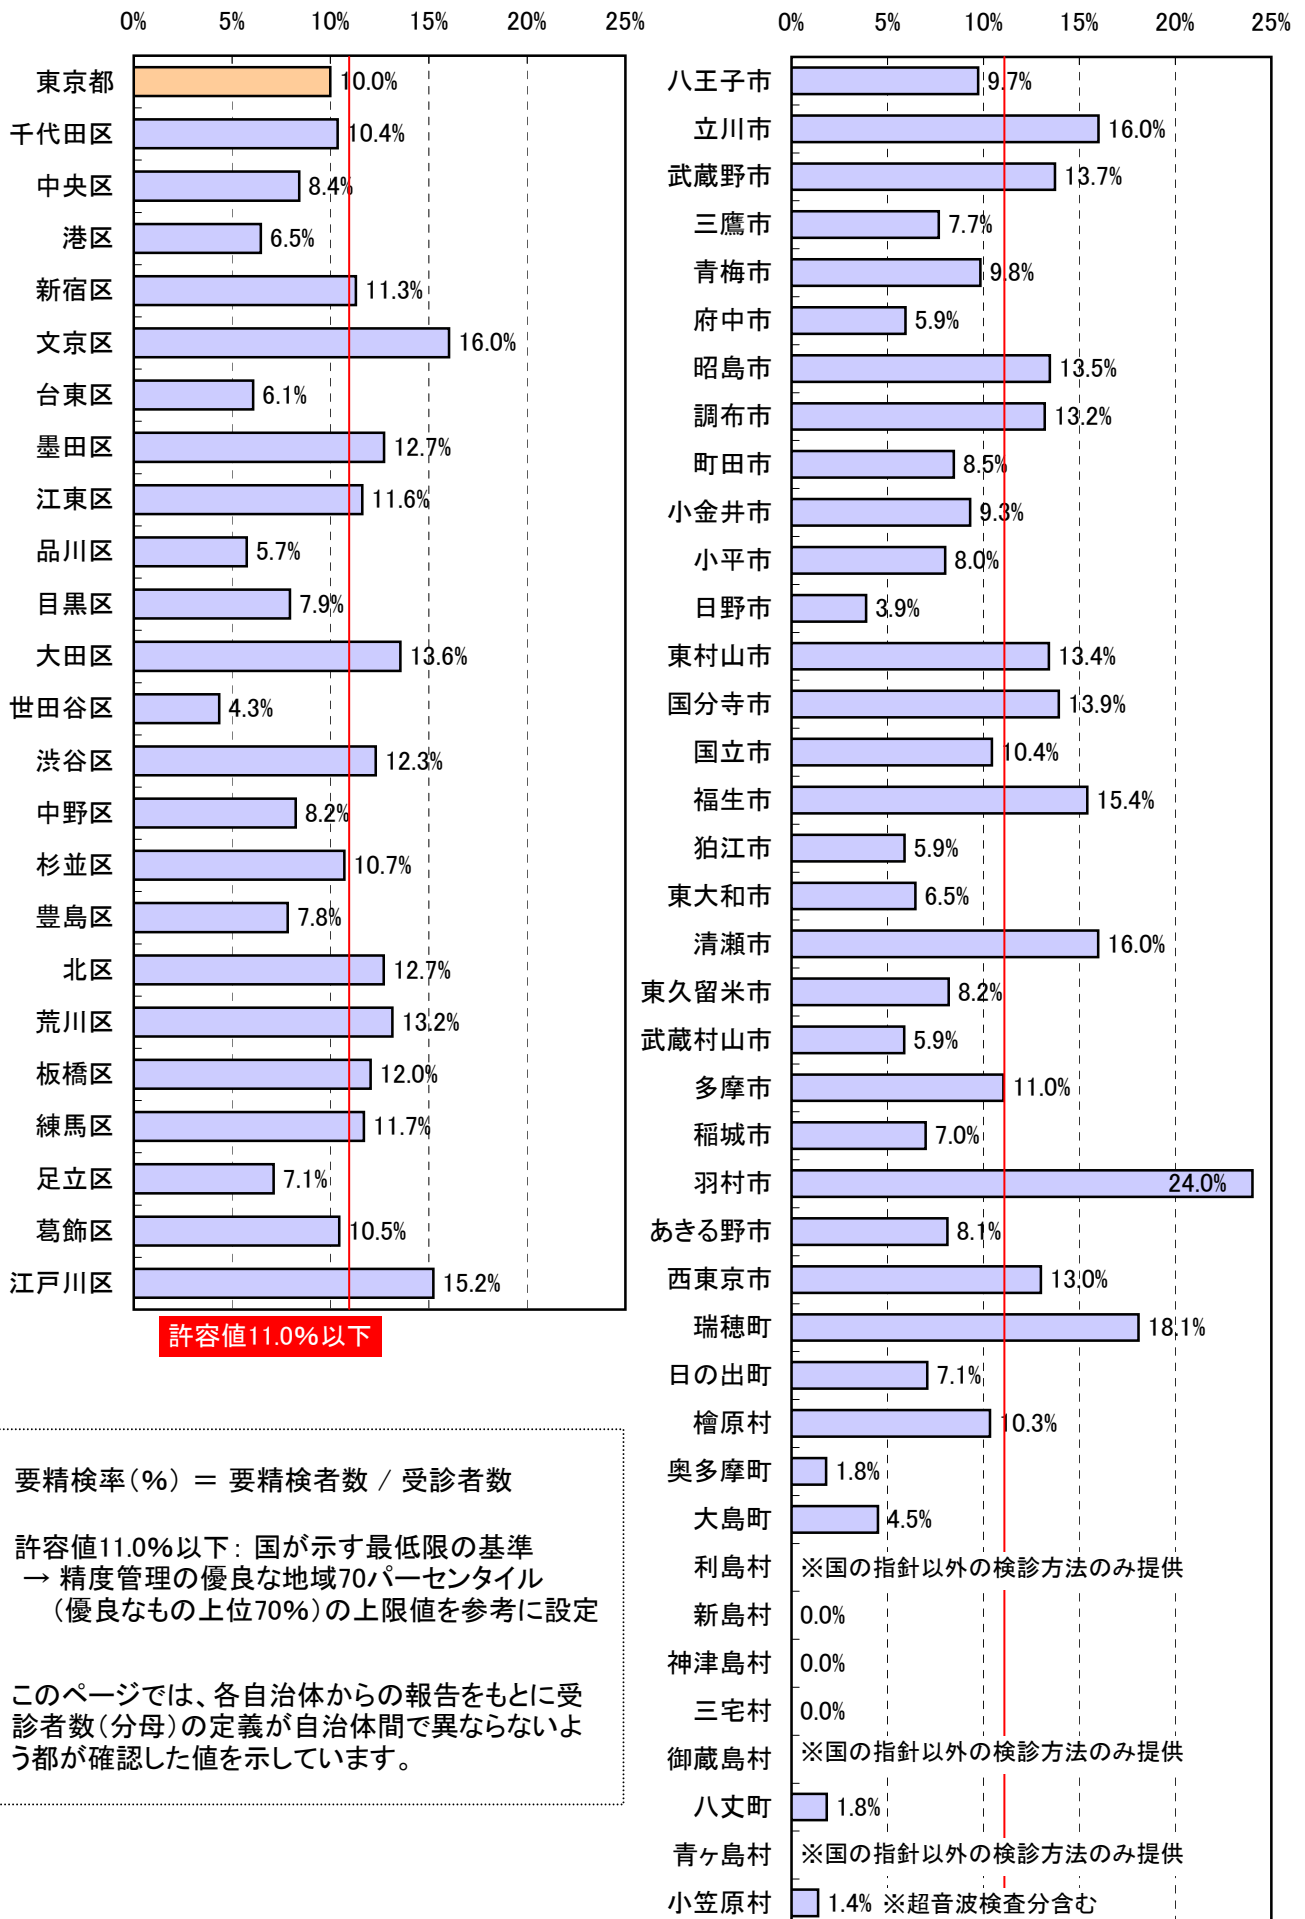

許容値11.0%以下

要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値11.0%以下: 国が示す最低限の基準  
 → 精度管理の優良な地域70パーセントイル  
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう都が確認した値を示しています。